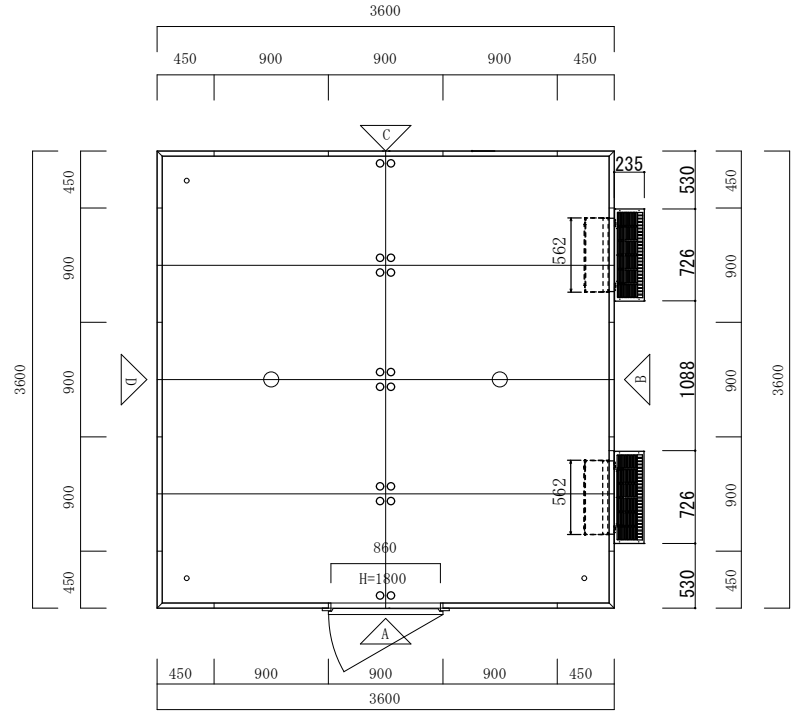

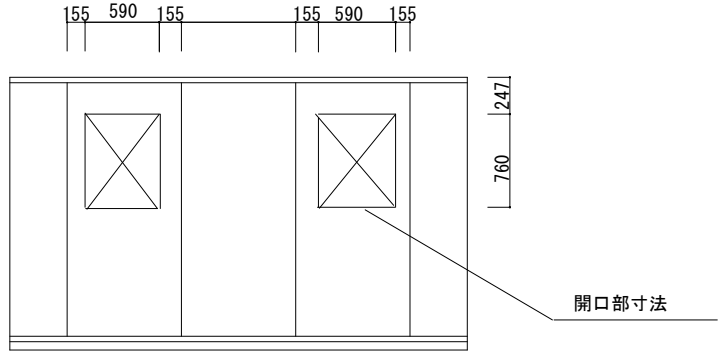

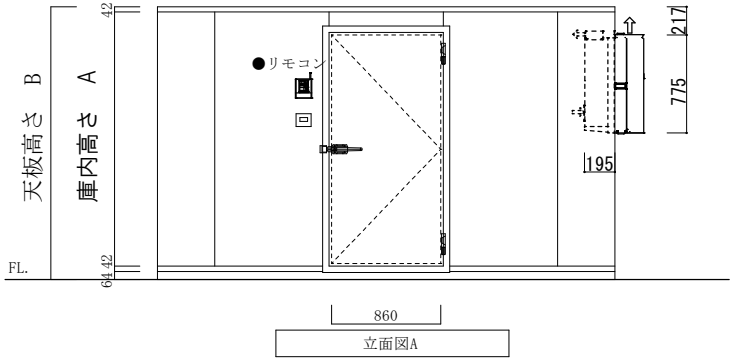

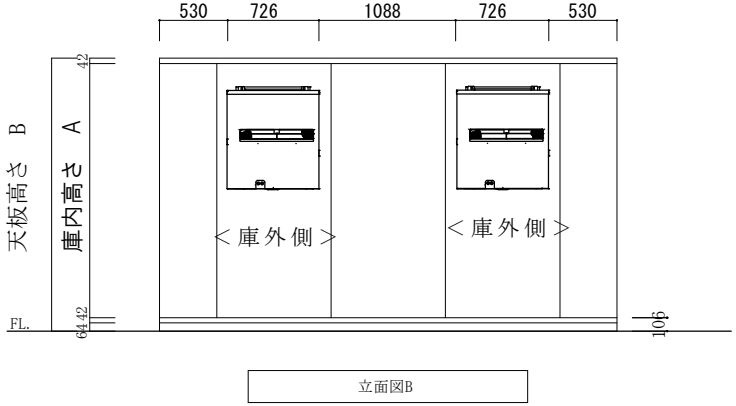

注記	庫内高さ A	天板高さ B		仕様	4.00 坪　3℃～	工事名称	作成日	縮尺	作成印
	1900	2048							
	2400	2348			Panasonic　PCU−WV150M　2台	図面名称 カタログNo.14-5	2024.05.20	1/50	H.Takahashi
	2200	2528							

株式会社 冷熱厨房機器
〒733-0025 広島市西区小河内町１丁目5-15
TEL 082-291-2020　FAX 082-291-2021
E-mail‥‥rei01@reinetsu.jp