




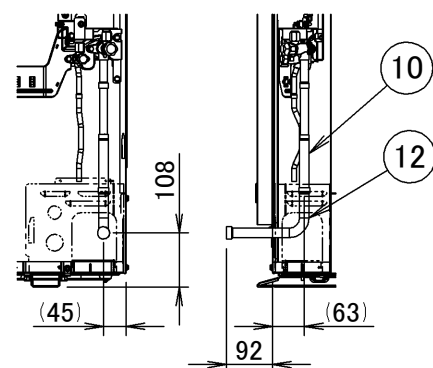


正面接続の場合 (4形のみ)

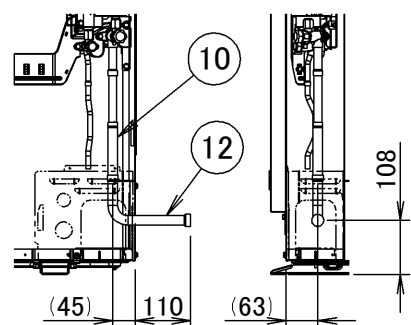

側面接続の場合 (4形のみ)



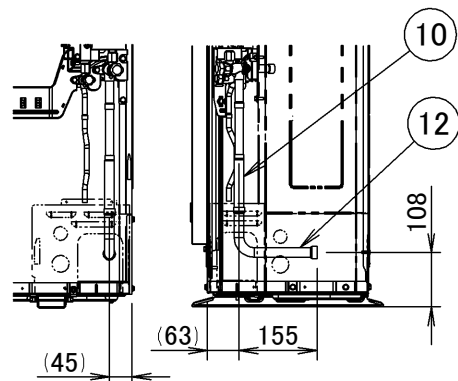


背面接続の場合 (4形のみ)


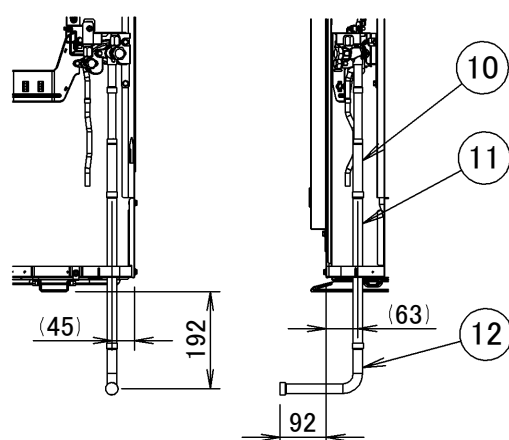


底面接続の場合 (4形のみ)

4-U切欠穴 (M12用)  
(基礎ボルト用)

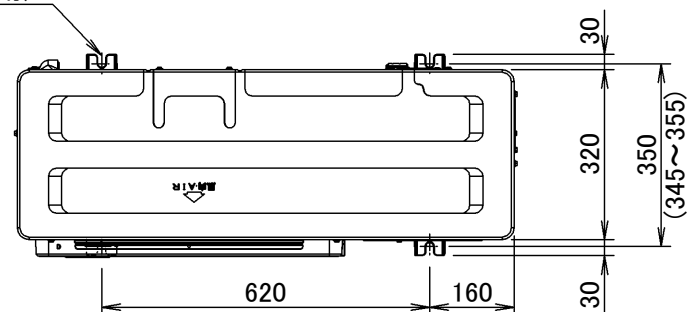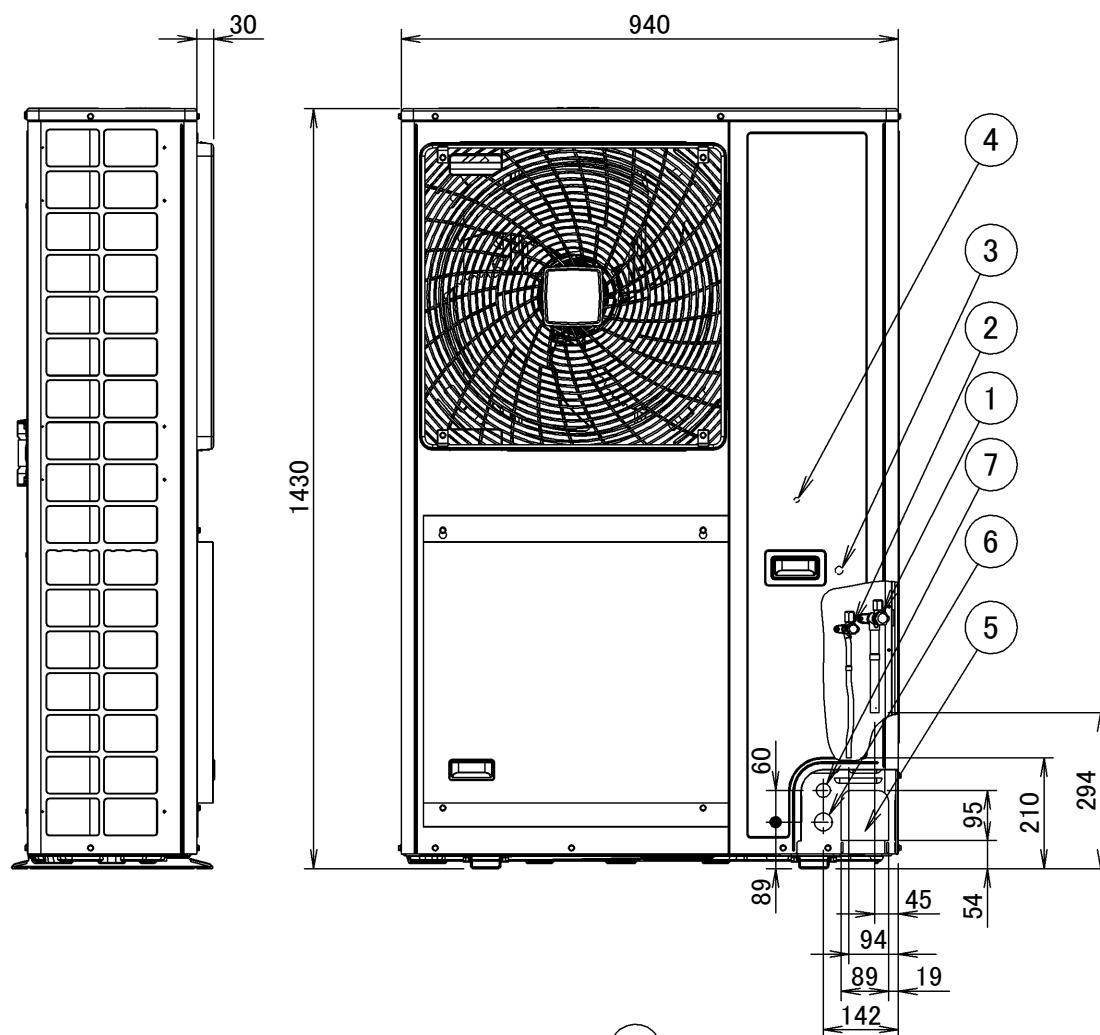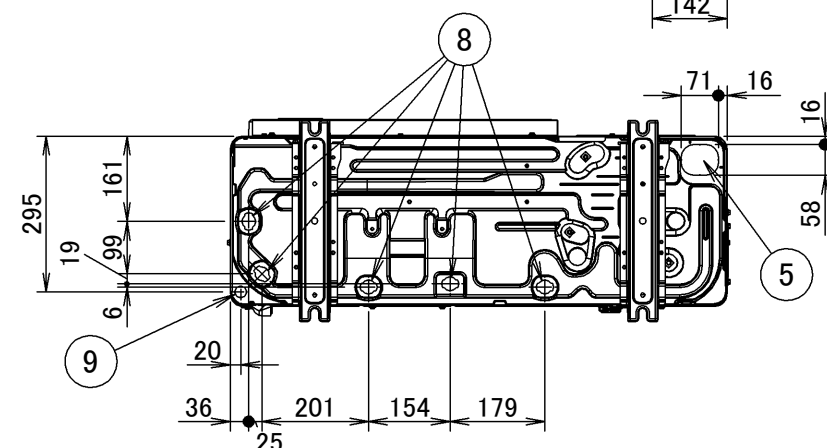

- 注) 1. 必ず下表記載の現地配管径で施工してください。  
ガス側配管接続口径が異なります。配管接続時は付属配管を使用してください。  
2. 積雪が予想される地域では、庫外ユニットの吸込口・吹出口や底フレーム下部が雪で閉塞するおそれがありますので、次のような対策を実施してください。  
1) 降雪・積雪・落雪で埋まらないよう、庫外ユニットを架台 (現地調達品) の上に設置し、底フレームが予想される雪面より500mm以上高くなるようにする。  
2) 防雪フード (別売品) ・雪除けの屋根および囲い (現地調達品) などを取り付ける。  
3) 雪が吹きだまる場所への設置は避ける。  
3. 電源線、操作線の下側取出し時は、電源線と操作線の間隔を50mm以上確保し、配管と共に取り出してください。  
4. 狭小地・半地下・機械室などの冷媒漏洩時に冷媒が滞留するおそれのある場所については、技術ガイドもしくはカタログをご確認の上、据付場所を選定してください。

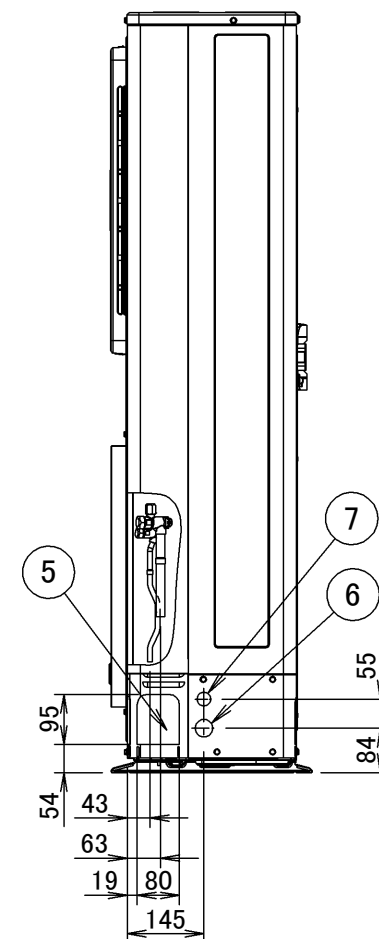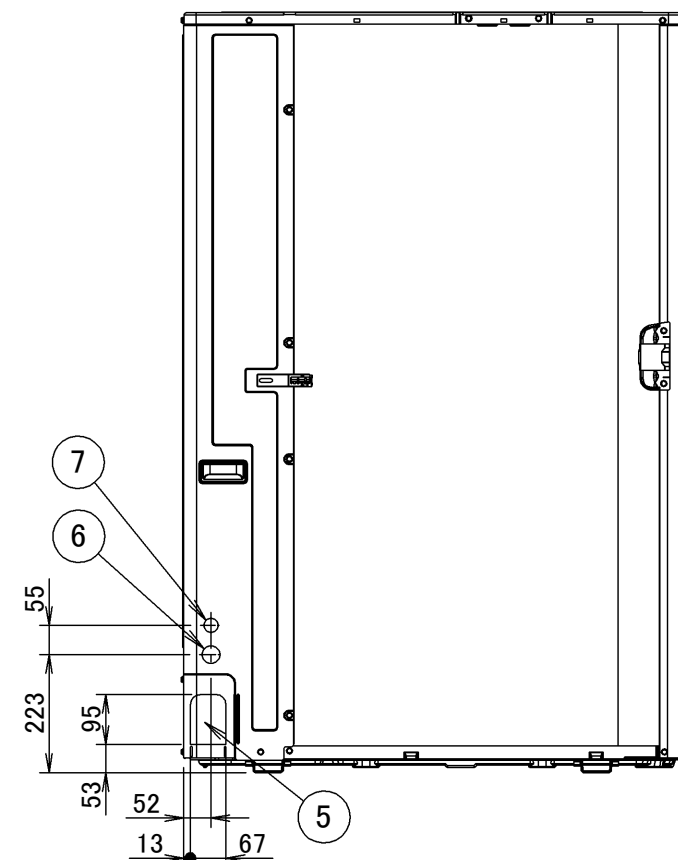

| 適用機種 |       | LRMR2, 3形<br>LRLR2, 3形<br>LRFR2, 3形 | LRMR4形<br>LRLR4形<br>LRFR4形 |
|------|-------|-------------------------------------|----------------------------|
| 接続配管 | 液側配管  | φ 9. 5                              | φ 9. 5                     |
|      | ガス側配管 | φ 1 5. 9                            | φ 2 2. 2<br>(注. 1)         |

|     |                |            |
|-----|----------------|------------|
| 1 2 | 付属配管 3 (ガス)    | ろう付け接続     |
| 1 1 | 付属配管 2 (ガス)    | ろう付け接続     |
| 1 0 | 付属配管 1 (ガス)    | ろう付け接続     |
| 9   | ドレン排水口         | φ 22ノック穴   |
| 8   | ドレン出口          | 外径φ 26 5箇所 |
| 7   | 操作線取出口         | φ 27ノック穴   |
| 6   | 電源線取出口         | φ 34ノック穴   |
| 5   | 冷媒配管取出口        |            |
| 4   | アース端子          | 電気品箱内M5    |
| 3   | サービスポート        |            |
| 2   | 液側配管接続口 (閉鎖弁)  | ろう付け接続     |
| 1   | ガス側配管接続口 (閉鎖弁) | ろう付け接続     |
| 部番  | 名 称            | 記 事        |



|                   |          |
|-------------------|----------|
| 尺 度<br>SCALE      | 1/10     |
| 発行日<br>DATE       | YR MO DA |
| 受注番号<br>ORDER NO. |          |
| 製作数<br>QUANT.     |          |

**ダイキン工業株式会社**  
**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**



単位  
UNIT

mm

名称  
NAME

低温用エアコン  
冷凍・冷蔵ZEAS 冷凍ZEAS (ワイドレンジタイプ)  
庫外ユニット

OUTSIDE DRAWING

元図番  
ORG DWG. NO

3D159022

図番  
DWG. NO

3D159022-LRLR2A

LRLR2A  
外形図